


Схема сопряжения ППУ AL-8MP2 с радиотрансляционной сетью здания (15В/30В).

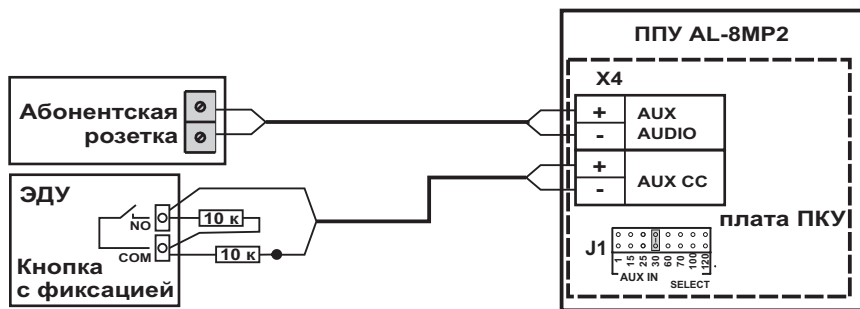

Примечание: Напряжение в абонентской линии радиотрансляционной сети здания может отличаться в различных регионах (как правило, оно составляет 15 В или 30 В). Переключка J1 должна быть установлена в положение, согласно уровню напряжения в абонентской линии. Транслирование поступающего на вход «AUX AUDIO» аудио сигнала, в предустановленных зонах оповещения, зависит от состояния «NO» контакта, подключенного к входу подтверждения (управления) «AUX CC». Контакт замкнут – аудио сигнал транслируется, разомкнут – не транслируется.